


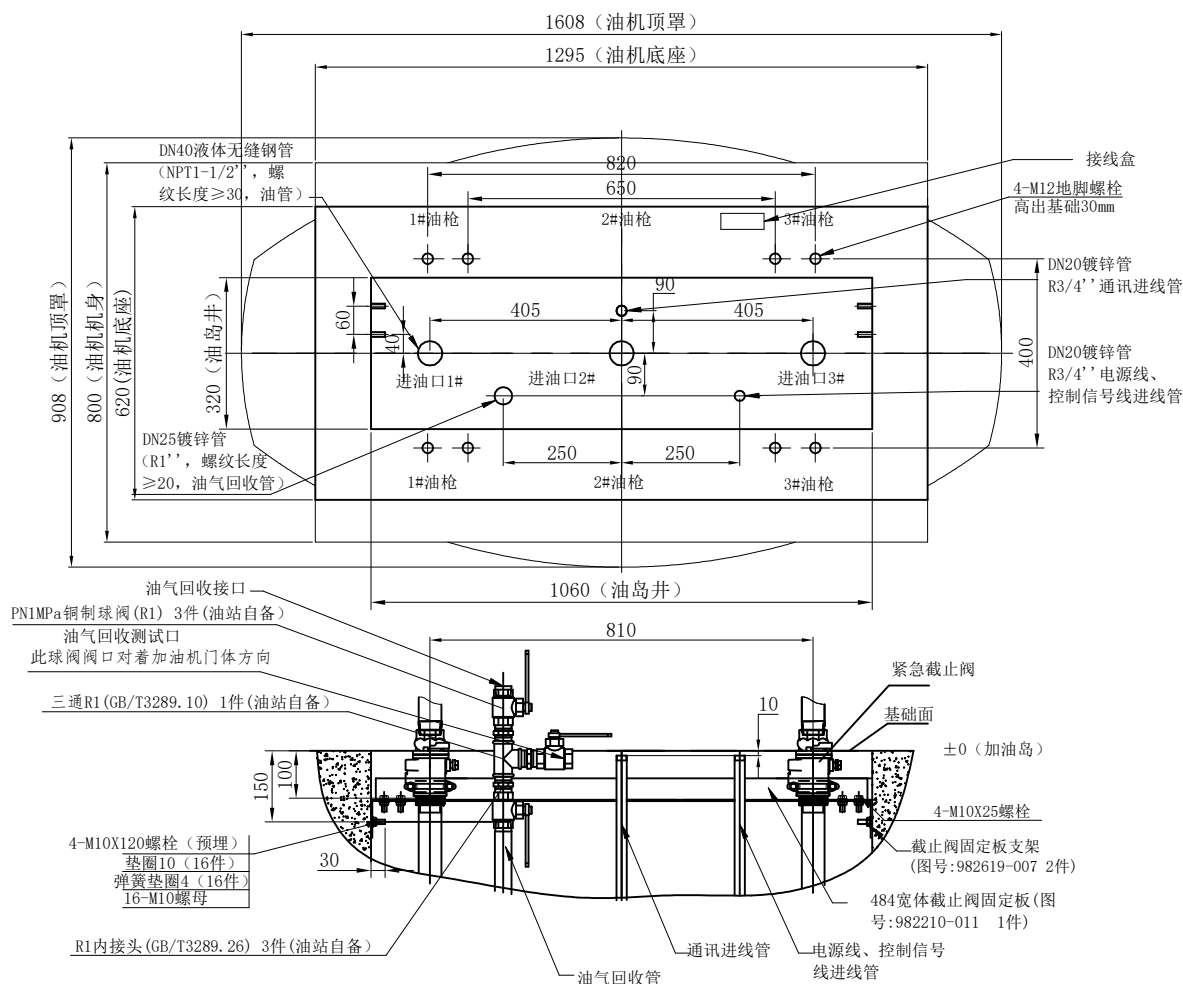

技术要求

1. 紧急截止阀U型螺栓固定端上方禁止使用任何软连接。
2. 管道密封良好，不漏油。

备注说明：加油岛地脚螺丝安装预留孔的位置，
820适用于已有加油岛更换新加油机，
650适用于新建加油岛。

						TH92三油六枪潜油泵					托肯恒山科技(广州)有限公司 TOKHEIM HENGSHAN TECHNOLOGIES (GUANGZHOU) CO. , LTD							
																底座安装图		
标 记 Mark	处 数 Place	分 区 Zone	更改文件号 ECN No.	签 名 Reviser	日 期 Date													
设 计 Drawn By	李瑞勇	2021-1-14		审 核 Confirmed By			图 样 标 记 Phase Mark	数量 Qty.	重量 Weight	比例 Scale	668133-099							
校 对 Checked By				批 准 Approved By			B			1								
工 艺 Manuf. Chk.				视图投影方向 FIRST ANGLE 	尺寸单位: Dimensions: mm 图纸规格: Size: A4	共 1 张 第 1 张 Sheet 1 of 1 Sheets			图 纸 版 本 号 Revision No.	R0								
标准 化 Std. By																		